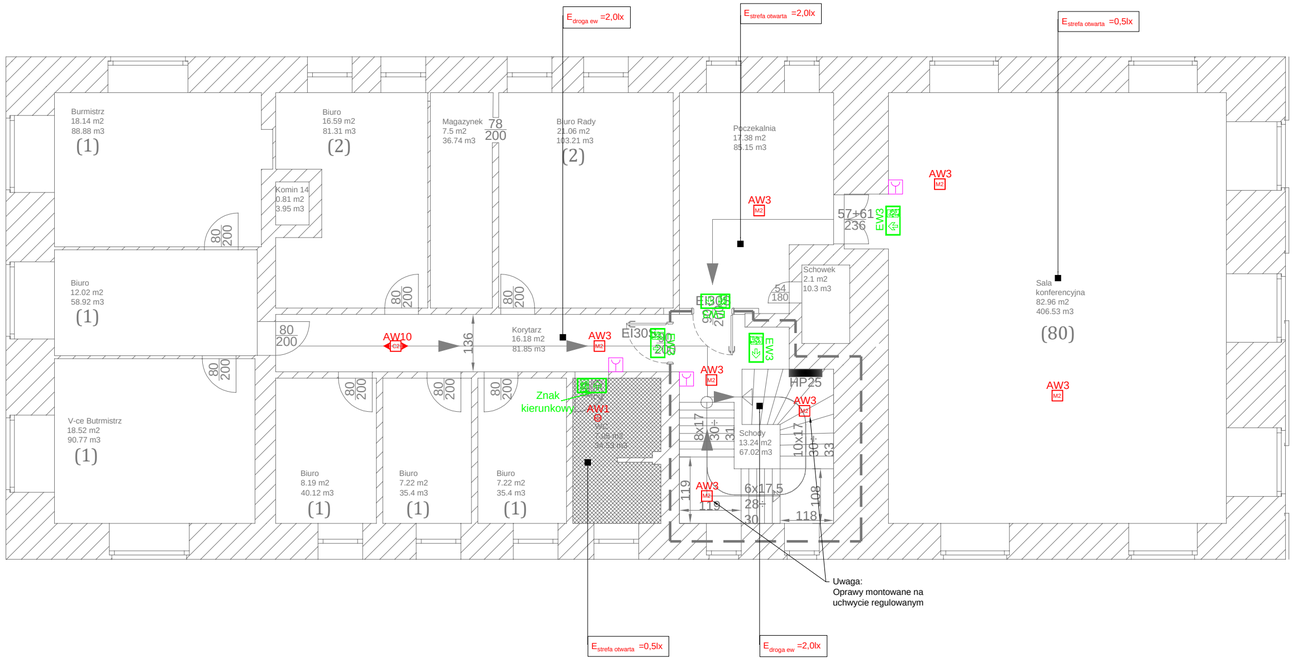

SZCZEGÓŁ PRZYKŁADOWEGO MONTAŻU ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH



LEGENDA

AW1	Oprawa iTECH M2 TM Technologie
AW2	Oprawa iTECH M5 TM Technologie
AW3	Oprawa ONTEC R M2 TM Technologie
AW5	Oprawa ONTEC S M2 TM Technologie
AW10	Oprawa ONTEC R C2 TM Technologie
AWc	Oprawa ONTEC S W1 COLD + zestaw montazowy na ścianę TM Technologie
EW1	Oprawa ONTEC S M1 TM Technologie
EW3	Oprawa ONTEC G TM Technologie
	Droga ewakuacji

1.Obwody elektryczne opraw awaryjnych doświetlających drogi ewakuacyjne i strefy otwarte podłączyć pod zabezpieczenia nadprądowe oświetlenia podstawowego, tak aby po zaniku napięcia zasilania opraw oświetlenia podstawowego zostało uruchomione oświetlenie awaryjne w danym miejscu. Oprawy awaryjne kierunkowe zasilić z oddzielnych obwodów.
2.Tryb opraw doświetlających "na ciemno"
3.Tryb opraw kierunkowych "na jasno".
4.Oprawy na zewnątrz posiadają rozsył asymetryczny skierowny na drogę.
5.W przypadku niewystarczającej ilości miejsca nad drzwiami, znaki kierunkowe można montować na ścianie obok drzwi.
6.Na schodach wykonać minimum 3 pomiary natężenia oświetlania na każdym stopniu.
7.Przed zamówieniem i wykonaniem instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) należy potwierdzić posiadanie świadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. dz. u. nr 178 poz. 1380) oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracj „…w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa… " (z dnia 27.04.2010 r. dz. u. nr 85 poz. 553).

FIREFLAMIS
USŁUGI BHP/PPOŻ
mgr inż. Marcin Salaga
ul. Dębowa 2, 72-300 Gryfice

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/
COPYRIGHTS RESERVED

PROJEKT TECHNICZNY
OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Budynek Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim,
ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski

Inwestor	**Gmina Kamień Pomorski, ul.Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski**		
Skala	1:100	Rzut 1-go piętra	rys. E-3
Branża	Instalacje elektryczne		Październik 2021
Projektował	mgr inż. Tomasz Matczak nr upr. WKP/0495/PWOE/19 w spec. instalacyjnej		
Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Czwordon nr upr. WKP/0220/PWOE/18 w spec. instalacyjnej		